

Parapety wewnętrzne do wymiany szer. 10cm PCV

navietrzaki wg projektu sanitarnego

Parapety wewnętrzne do wymiany szer. 10cm PCV



navietrzaki wg projektu sanitarnego

projektowany parapet wewnętrzny szer. 22cm PCV

ist. panel PCV do pozostawienia izolacja z wełny mineralnej 5cm ściana z gazobetonu 12cm

istn. panele PCV do pozostawienia wymurować ściankę docieplić wełną mineralną 5 cm wg rzutu cokolwiek płytkowy h=10cm

WIDOK A1-A2 SKALA 1:

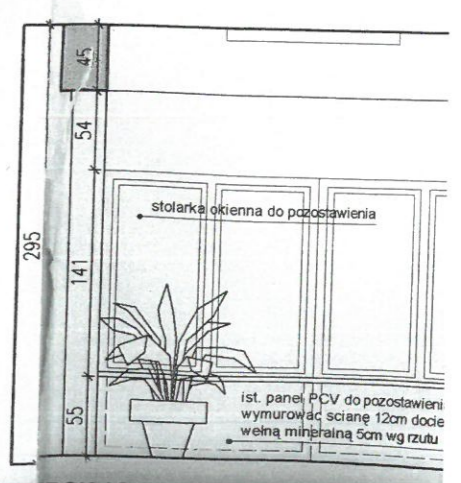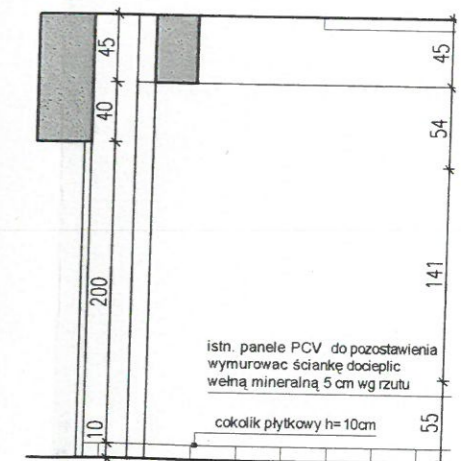

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:

- 1) bez zastrzeżeń
- 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączeniu

opini 31/10
L.p. opinił mgr inż. Ryszard Dobrowolski
Data 2010.04.12 Rzecznik do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nr upr. GIP055/98 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.4.4
Podpis [Signature] 15-073 Białystok ul. Starobojarska 12

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń/zastrzeżeniami:

[Signature]
mgr inż. Zdzisław Kozłowski
RZECZOZNAWCA
Data 12.04.2010
Lp. 30

ZAKRES - REMONTU

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZARZĘDZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Edward Stachurski
Dnia 12.04.2010
odnośnie projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam z uwagami